






Electronic Thermostat - RTI2, RTI2V

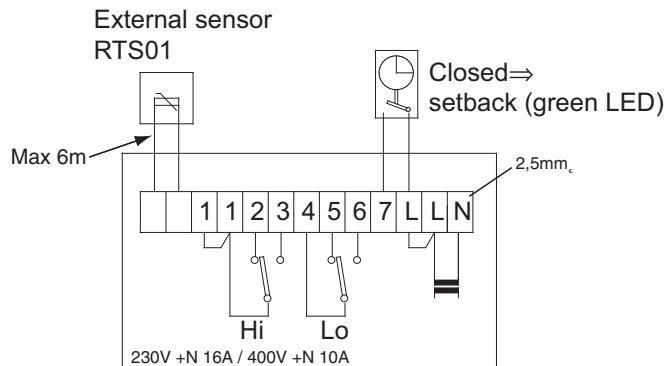

RTI2



RTI2V



SE

Temperaturområde	5-35°C
Tolerans vid 20°C	±1K
Kopplingsdifferens	±0,5K
Differens mellan stegen	1-10K
Nattsänkning	1-10K

NO

Temperaturområdet	5-35°C
Toleranse ved 20°C	±1K
Koblings differanse	±0,5K
Differanse mellom trinnene	1-10K
Nattsenkning	1-10K

FI

Lämpötila-alue	5-35°C
Toleranssi lämpötilassa 20C	±1K
Eroalue	±0,5K
Eroalue kytkentäportaiden välillä	1-10K
Yöpudotus	1-10K

GB

Temperature range	5-35°C
Tolerance at 20°C	±1K
Differential	±0,5K
Differential between the steps	1-10K
Temperature setback	1-10K

DE

Temperaturmeßbereich	5-35°C
Toleranz bei 20°C	±1K
Abweichung	±0,5K
Abweichung zwischen den Stufen	1-10K
Sparabsenkung	1-10K

FR

Plage de température	5-35°C
Tolerance a 20°	±1K
Differentiel	±0,5K
Differentiel entre les etages	1-10K
Abaissement de température	1-10K

SP

Rango de temperatura	5-35°C
Precisión a 20°C	±1K
Diferencial	±0,5K
Separación entre etapas	1-10K
Reducción de consumo	1-10K

PT

Temperatura de utilização	5-35°C
Tolerancia a 20C	±1K
Diferencial	±0,5K
Diferencial entre escalões	1-10K
Redução	1-10K

IT

Range di temperatura	5-35°C
Tolleranza a 20°C	±1K
Differenziale	±0,5K
Differenziale tra stadi	1-10K
Riduzione risparmio	1-10K

NL

Temperatuurbereik	5-35°C
Tolerantie bij 20°C	±1K
Afwijsing	±0,5K
Afwijsing tussen de standen	1-10K
Temperatuursverlaging	1-10K



PL

Zakres temperatury	5-35°C
Tolerancja przy 20C	±1K
Odcylka	±0,5K
Różnica pomiedzy stopniami	1-10K
Obniżka nocna	1-10K

RU

Диапазон установки	5-35°C
Погрешность при 20C	±1K
точность установки	±0,5K
Величина интервала срабатывания	1-10K
Экономичный режим	1-10K

FRICO

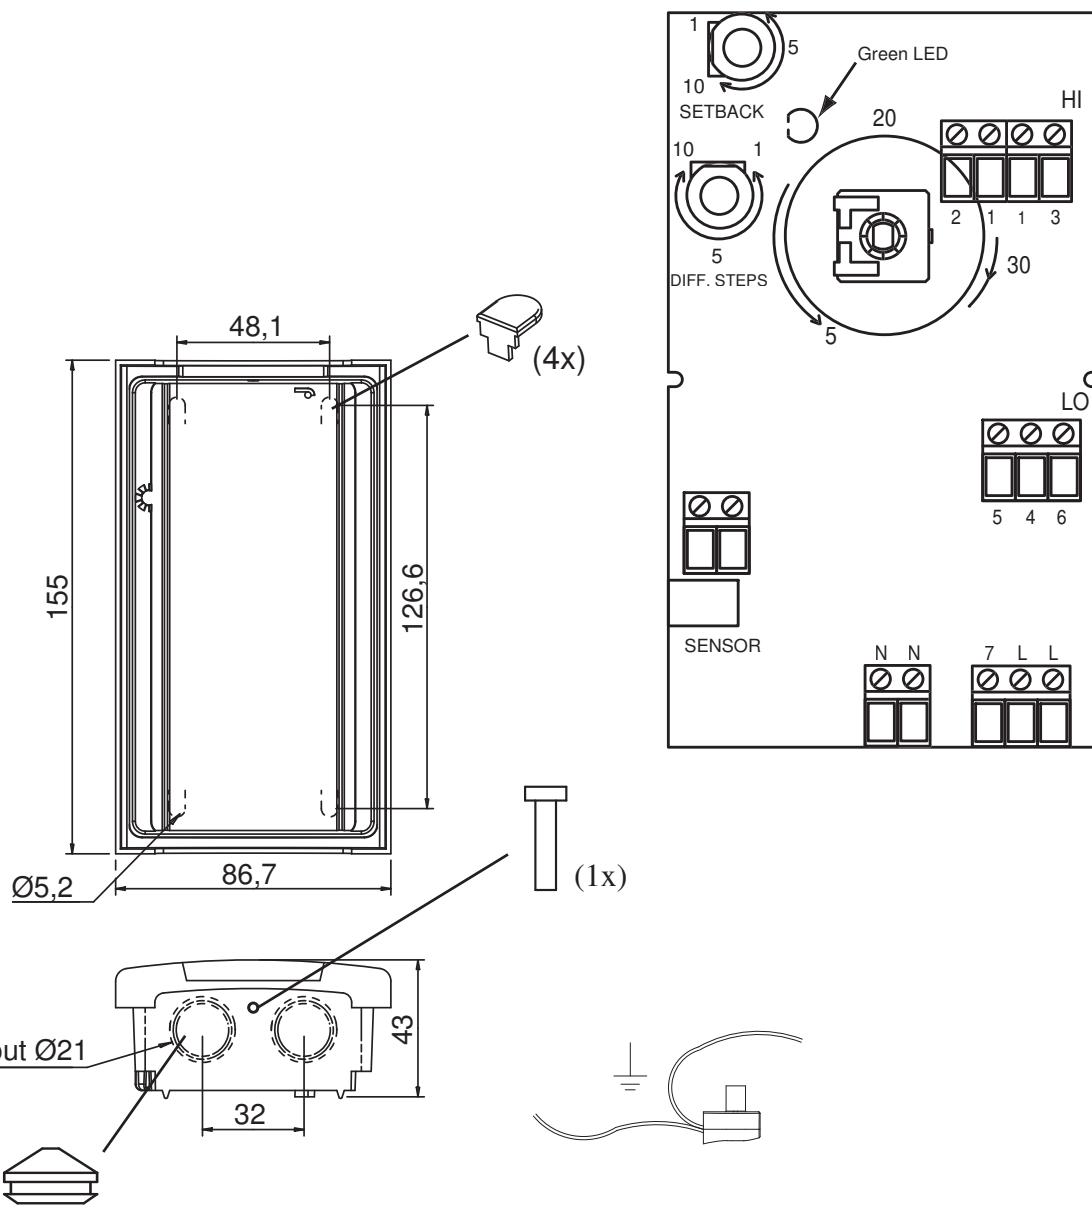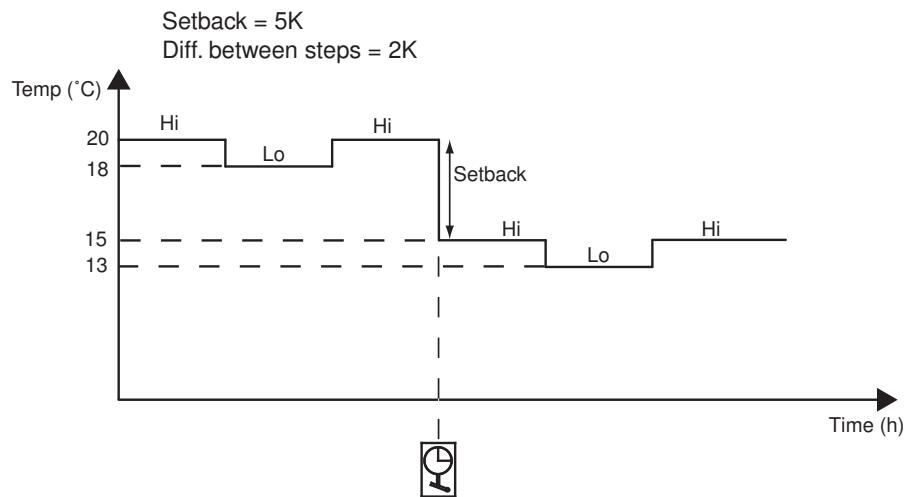

FRICO